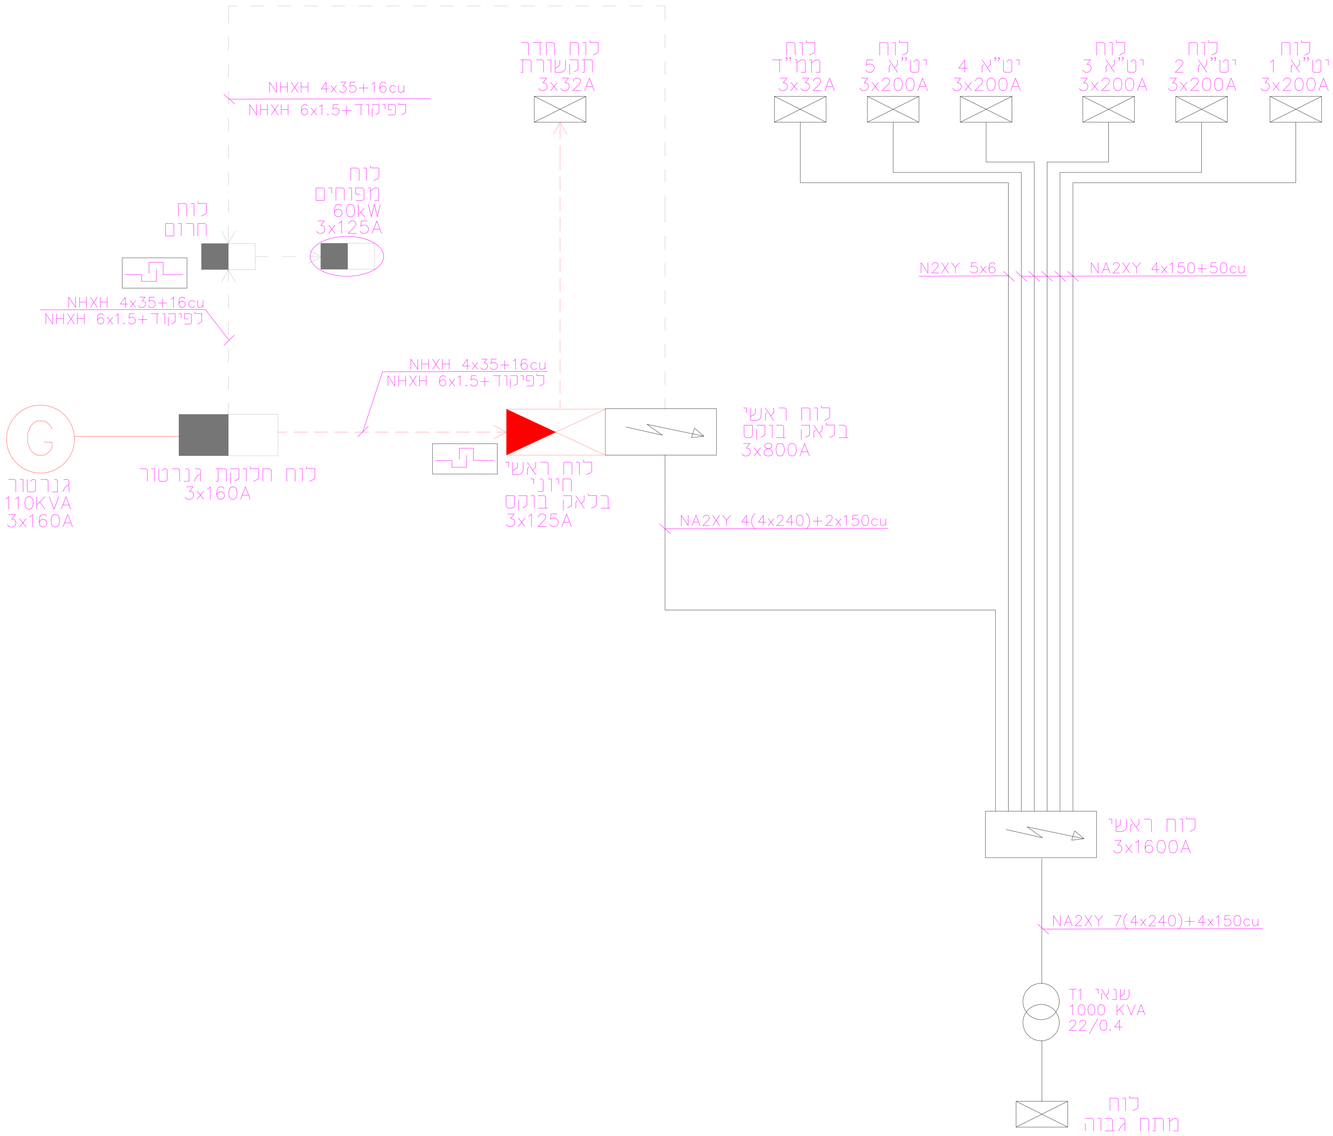

מקרא

- לוח חירום יבוצע ע"י חשמלאי
- לוח חירום יבוצע ע"י קבלן משנה (אינסטלציה, מיזוג אויר, מעליות)
- לוח חיוני יבוצע ע"י חשמלאי
- לוח חיוני יבוצע ע"י קבלן משנה (אינסטלציה, מיזוג אויר, מעליות)
- לוח בלתי חיוני יבוצע ע"י חשמלאי
- לוח בלתי חיוני יבוצע ע"י קבלן משנה (אינסטלציה, מיזוג אויר, מעליות)
- לוח UPS יבוצע ע"י חשמלאי
- לוח חשמל עתידי
- קו חשמל מתח גבוה — PRIVATE/HV
- קו חשמל בלתי חיוני
- קו חשמל חיוני
- קו חשמל חירום
- קו חשמל UPS
- פס צבירה בלתי חיוני
- פס צבירה חיוני
- פס צבירה חירום
- אזור גנרטור בצינור גרוסקה, קטר האזור בהתאם לדרישת ספק הגנרטור
- שנאי AD&A, 22/0.4kV בהספק הכתוב בכיתוב ליד השנאי
- גנרטור ציבורי, הספק הגנרטור כתוב ב.S.B. — GEN
- מונה חלל
- כפסת TAP על פס צבירה עם הספק דרגה + ידית TC-1 לניתוק בחתך אש מוחשבת על פס חיוני/ בלתי חיוני/ חירום בהתאם לפס
- מד"ח אוגרגיה ע"י חיווי רב ערוצי רדומתית SATEC BFM-II מלוח המעגלים מרוחה. וחיבור למערכת מנ"מ מרחוק.
- יחידות בחוצה כלפמלות של מערכות (כיבוי אש נפגמות יחידות לכי הבנות בחוט)
- מנורת סימון בתפריט כאלא הנשא מעל כלוח החשמל
- בקר ובקרי אש אוטומטי בלוח החשמל ע"י מיכר דו FM-220 3 כל.ג לפחות כולל נחלי מיזגה חוצה מאשב.
- גאלא עשב מוחזם בלוח חשמל
- הזנה לעמדת טעינה לרכב חשמלי 3x16A אוז המוחסנת על הכלי א עומדת על הגרגש (עמדות עמוד) מוזנת בכבל 5x2.5 N2XY מוכנה ומזיה וסיים בחסמים פאנס 4x16A בתפרד בעמדה כולל צינור 25 מ"מ שמר בטוח בין הלוח לעמדה (הערעות הערעות לרבים הסרבה עפ"י הפרט.
- הזנה לעמדת טעינה לרכב חשמלי 3x32A אוז המוחסנת על הכלי א עומדת על הגרגש (עמדות עמוד) מוזנת בכבל 5x6 N2XY מוכנה ומזיה וסיים בחסמים פאנס 4x32A בתפרד בעמדה. כולל צינור 32 מ"מ שמר בטוח בין הלוח לעמדה הערעות הערעות לרבים הסרבה עפ"י הפרט. — EV
- מערכת התכנה חלי-גנרטור 4 טוטבית
- מערכת המקום חלי-גנרטור 4 טוטבית באוריות בבלו משנה (אינסטלציה, מיזוג אויר, מעליות)